


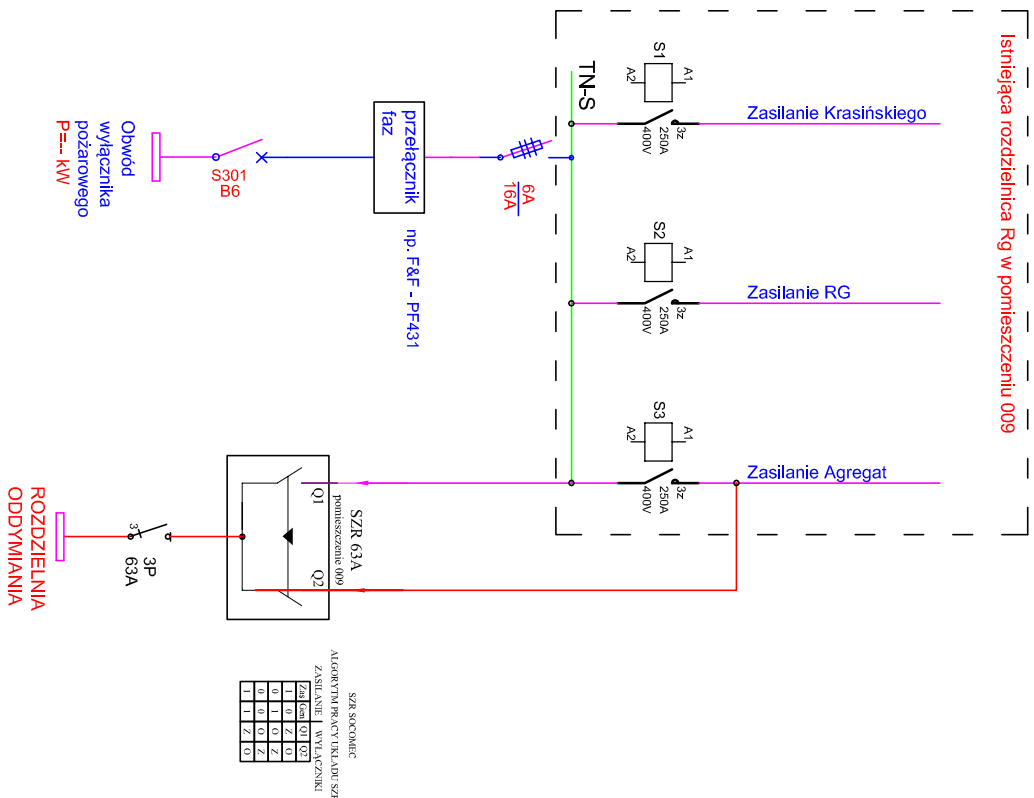
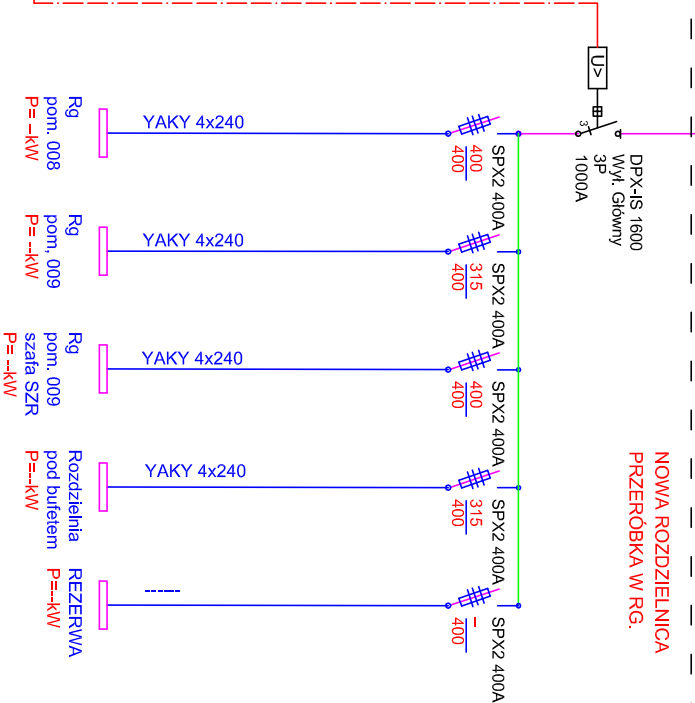


POMIESZCZENIE 009
BUDYNEK GŁÓWNY KWP

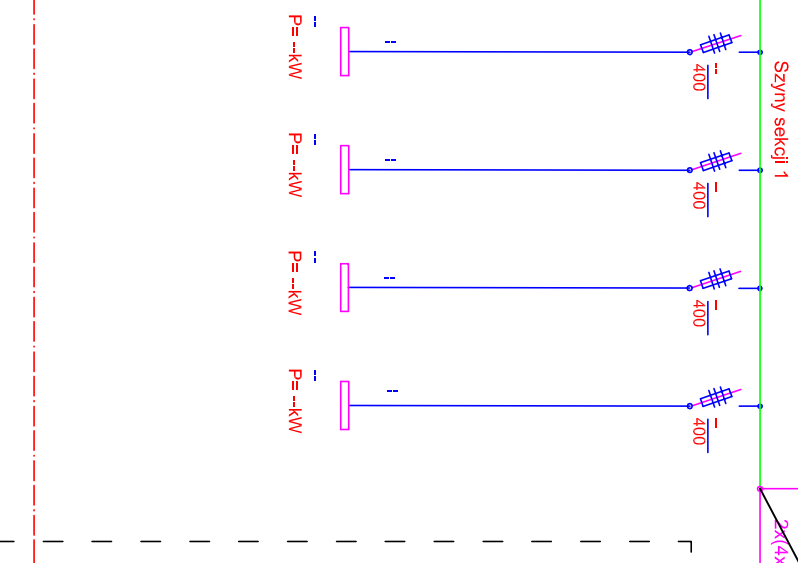


**POMIESZCZENIE ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG
BUDYNEK ŁĄCZNOŚCI**

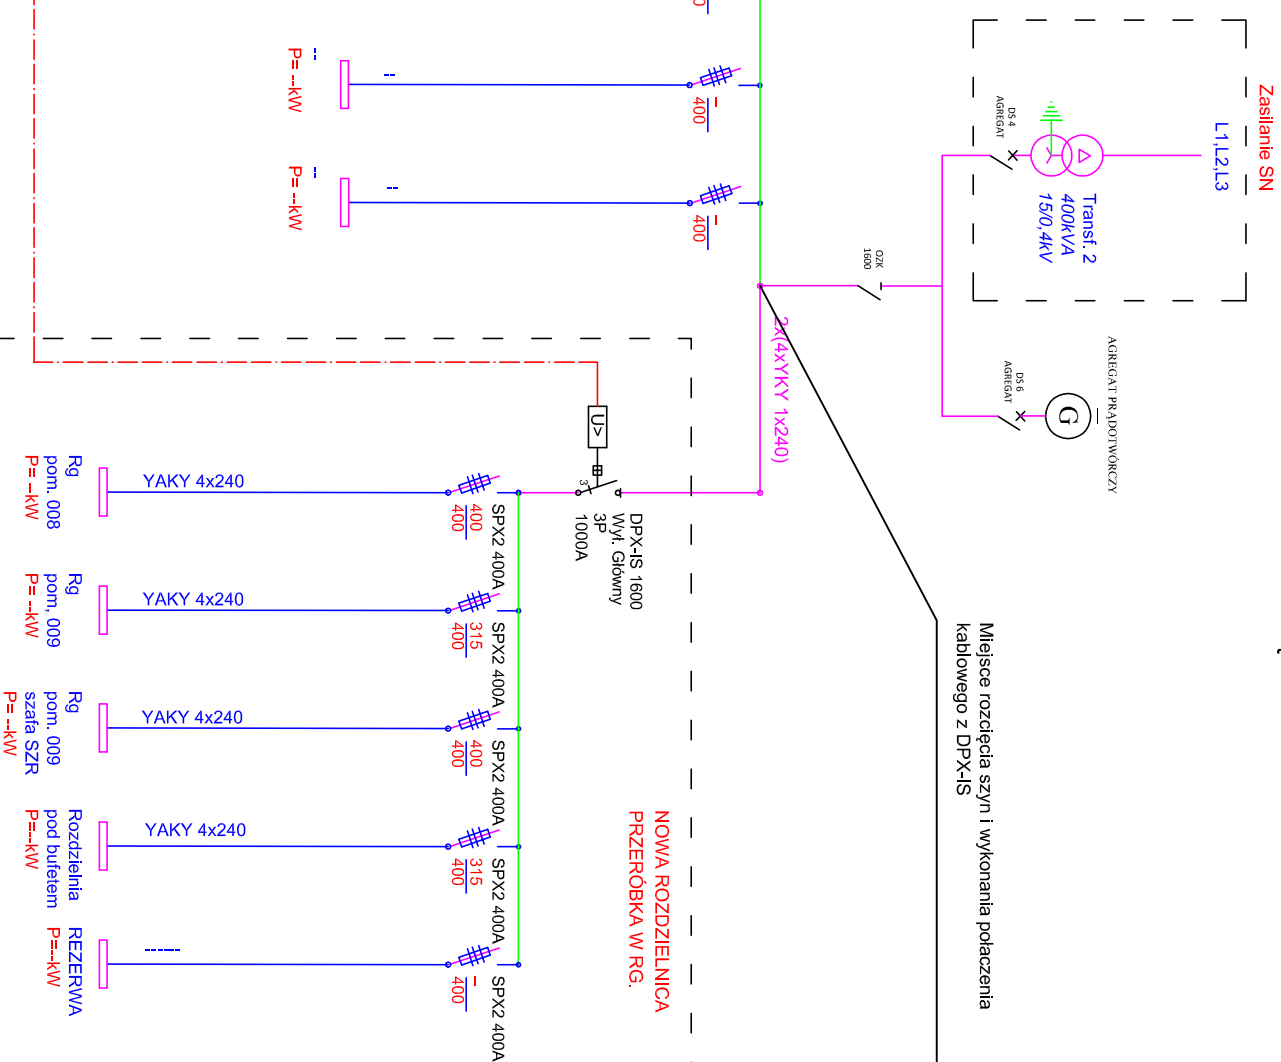

WGP. POŻ
Zasilanie główne

 w recepcji budynku

Wytł. pożarowy
z kontrolą zasilania
np. SPAMEL OP1 – W01-A/1-230

WGP.POŻ
UPS  w recepcji budynku

Wył. pożarowy dla UPS
np. SPAMEL OP1
podłączony do istniejących
wyłączników UPS - dublują

POMIESZCZENIE RECEPCJI BUDYNEK GŁÓWNY KWP