


Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	230/400

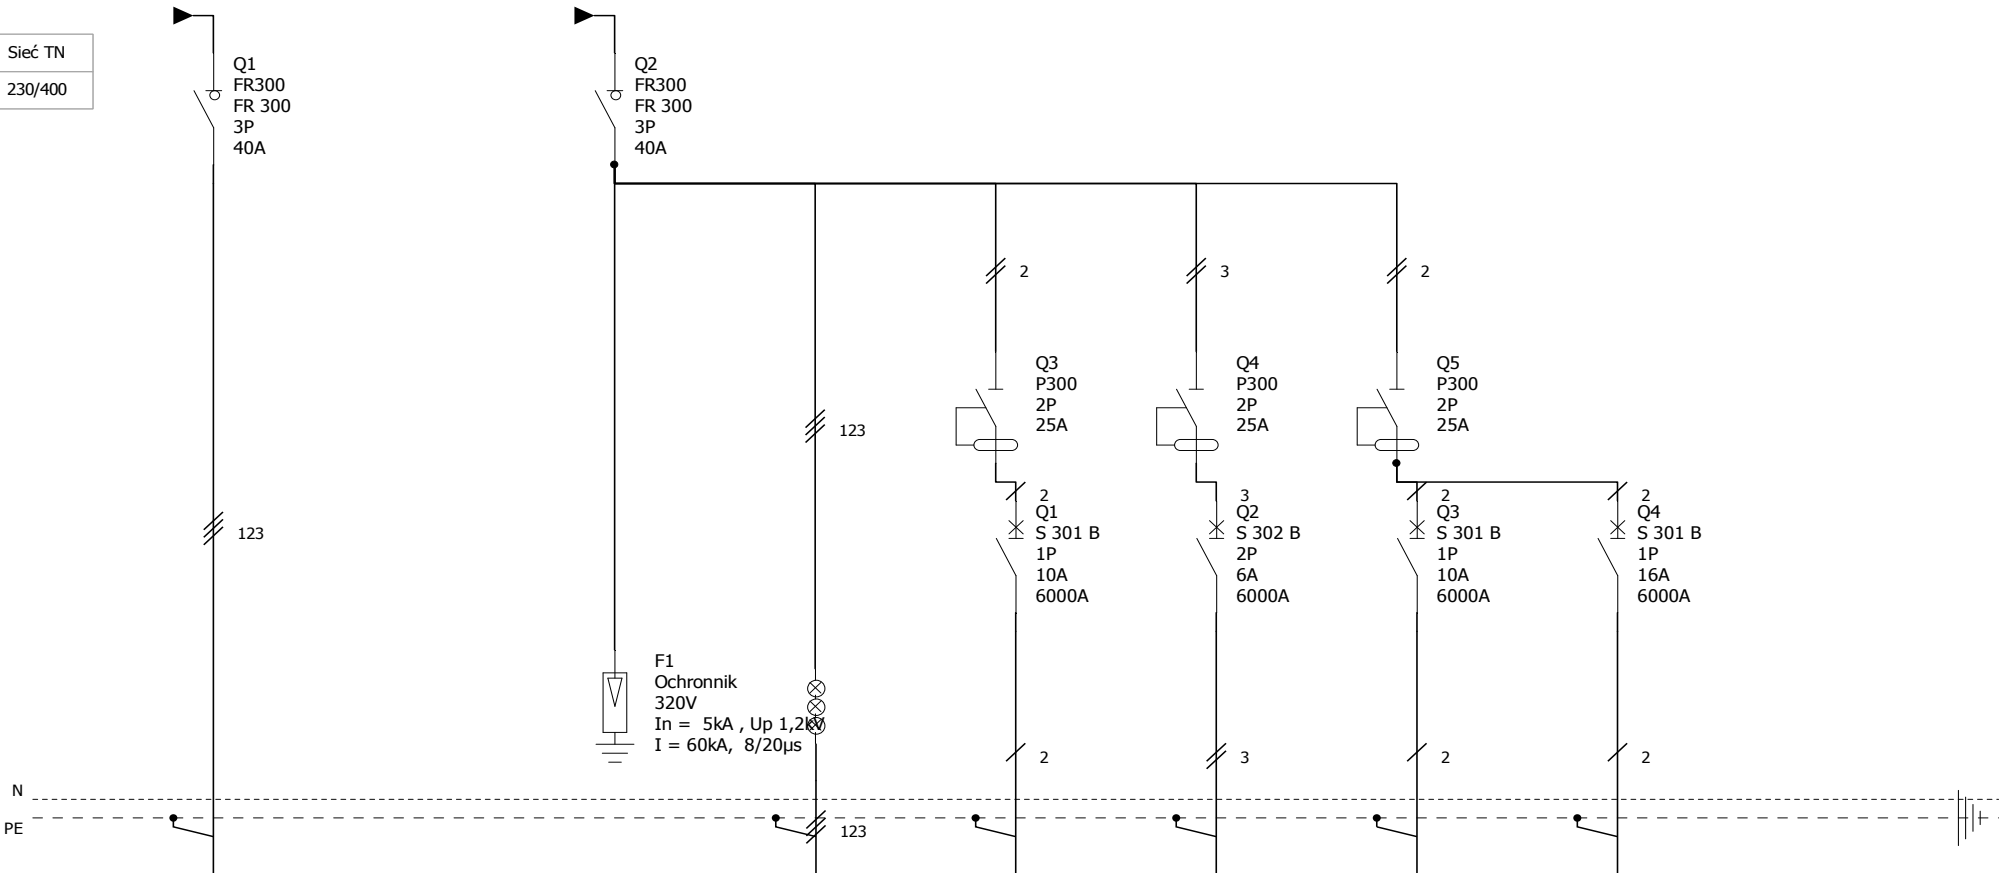

Identyfikacja urządzenia	Q1		F1		Q1	Q2	Q3	Q4	
Piktogram									
Opis	GWP na zewnątrz kotłowni		wyłącznik główny	kontrola zasilania	obwód kotła	obwód SSO	obwód oświetleniowy	obwód gniazd	
Przewód - Przekrój									
Typ kabla									

Komisariat Policji w Trzciance

TK

Nr. projektu:	0020/14	C		F	
Nr. rysunku:	E-03	B		E	
		A		D	
Data:		Autor:	M. Żukowski	Nr. akurusa:	1 / 1