


Kocioł gazowy kondensacyjny VISSMANN
Vitodens 222-F (B2SA) o mocy 5,2-26 kW
nastawa pompy obiegowej- E (1200 l/h, 15,0 kPa)
Zabezpieczenie kotła: przeponowe naczynie
wbiorcze Reflex 50N oraz zawór bezpieczeństwa
SVR 1915 DN 20, ciśnienie początku otwarcia-3,0 bar

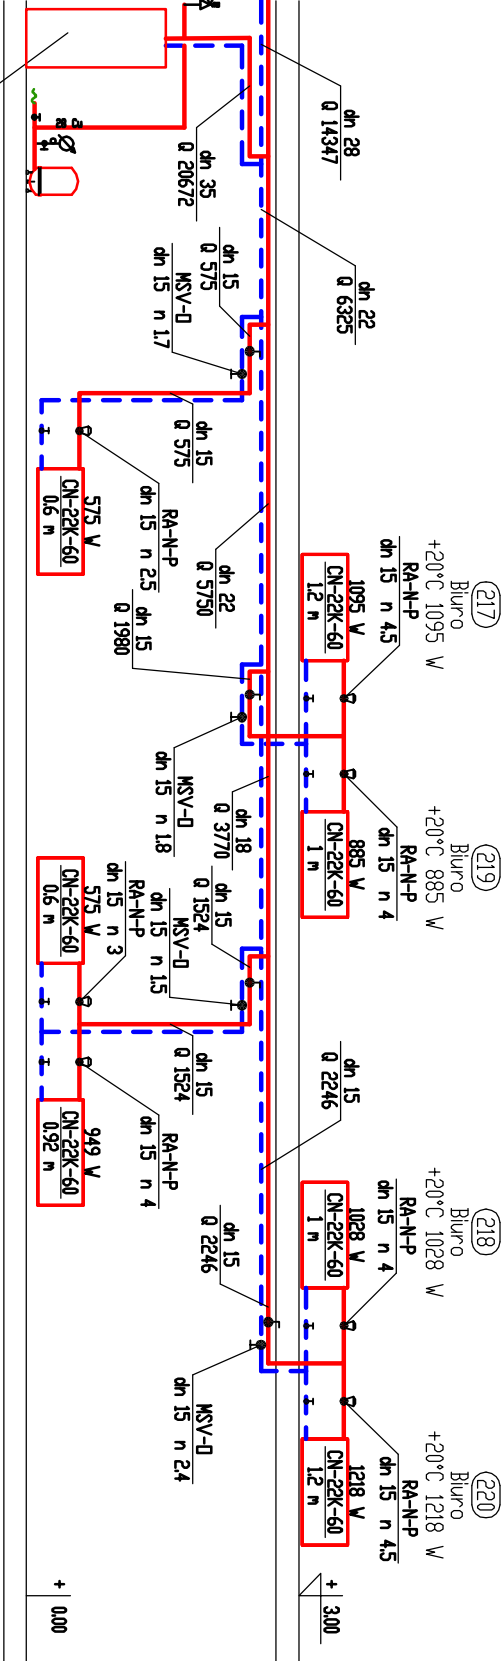

Kocioł gazowy kondensacyjny VISSMANN
Vitodens 222-F (B2SA) o mocy 5,2-26 kW
nastawa pompy obiegowej- E (1200 l/h, 15,0 kPa)
Zabezpieczenie kotła: przeponowe naczynie
wbiorcze Reflex 50N oraz zawór bezpieczeństwa
SVR 1915 DN 20, ciśnienie początku otwarcia-3,0 bar


UWAGA :

Grzejniki z oznaczeniem KV - wkładka zaworowa standardowa

Grzejniki z oznaczeniem KV2 - wkładka zaworowa o zmniejszonym przepływie.

Grzejniki płytowe typu VK wyposażone w zintegrowany zawór termostaticzny.

Grzejniki łączyć z rurami poprzez gotowe podejścia typu VK wyposażone w zawory odcinające.

rosteam-projekt  PRACOWNIA PROJEKTOWA TOMASZA ROSTECKIEGO			Biuro Obsługi Inwestycji ROSTEAM-PROJEKT Tomasz Rostecki ul. Prosta 18, 62-002 Złotniki tel/fax +48 61 6501489, mail: rosteam-projekt@rosteam-projekt.pl www.rosteam-projekt.pl		
Obiekt :	Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Puszczkowie, ul. Poznańska 74		Data:	03/2016	Nr rys : 03.
Temat :	Instalacja centralnego ogrzewania.				
Tytuł :	Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania.		Skala:		1:100
Projektował :	mgr inż. Tomasz Rostecki		nr upr. 7131/64/P/2002		
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Lisek		nr upr. 7131-321/PW/2000		