


# RZUT DACHU

A/3

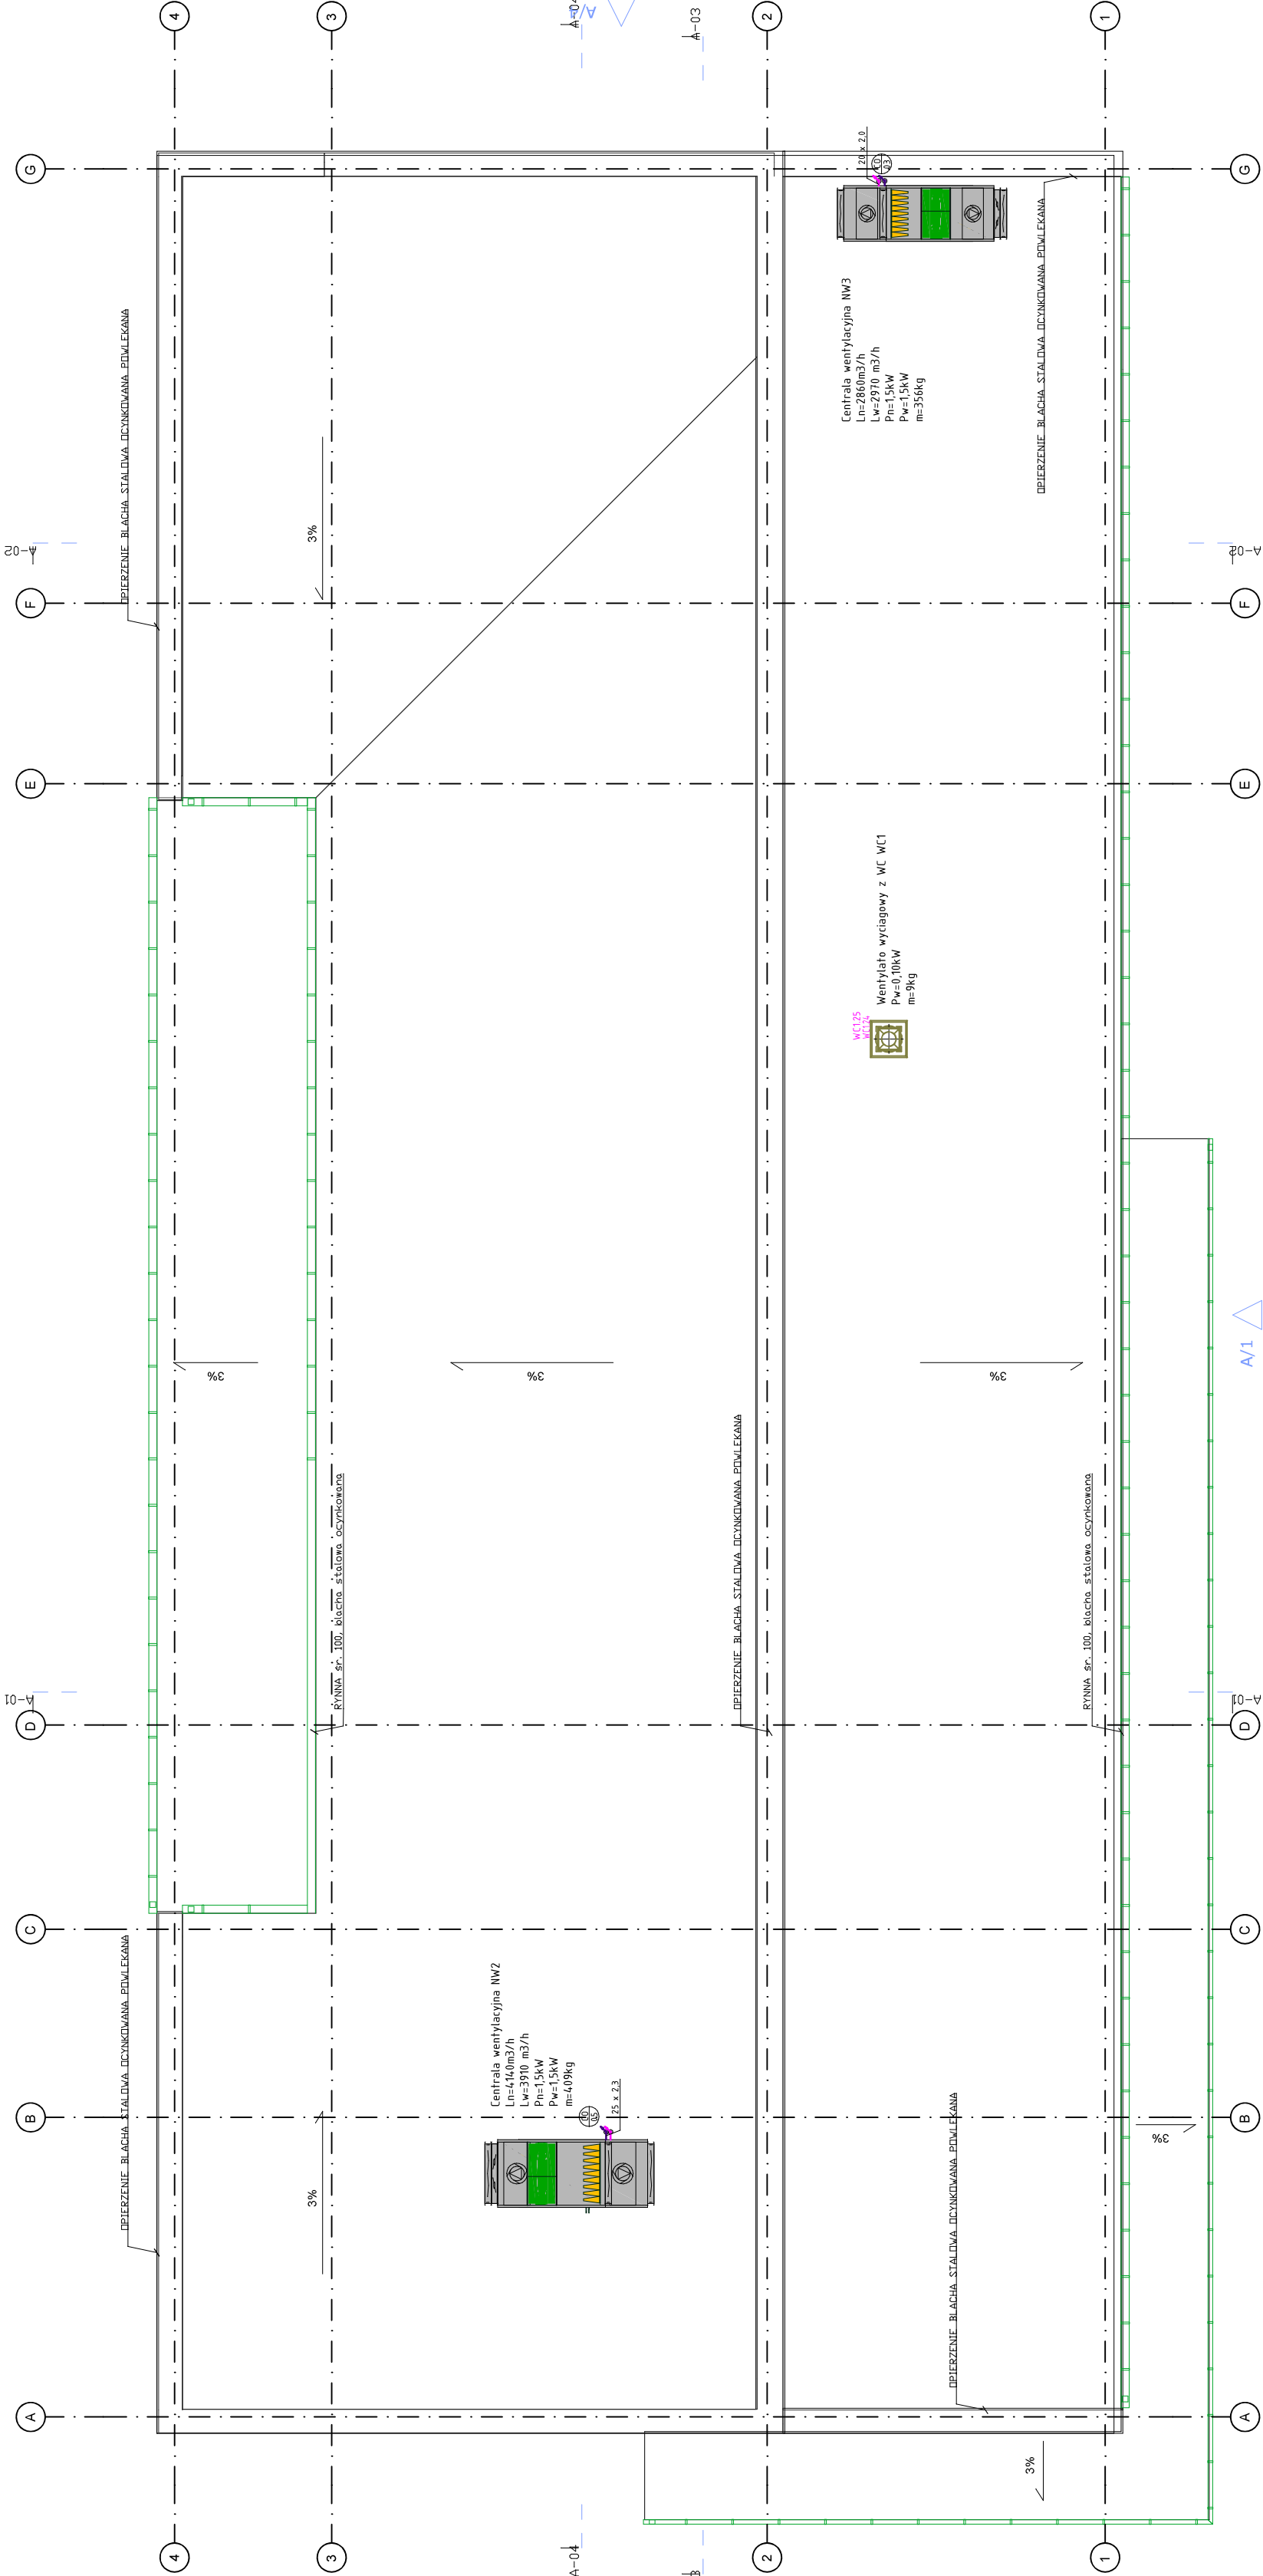

## LEGENDA:

	Zasilanie/powrót instalacji c.o. i c.t., prowadzona w posadzce UNK-32,
	rura tworzywowa wielowarstwowa typu PEX-a lub równoważny
	Zasilanie/powrót instalacji c.t. system rur ze stali nierostowej 10308(E235) wg. PN-EN 10305-3 ocynkowanych galwanicznie od zewnątrz

102 +2/0 °C o wym. 34,3 W	Nr pom. Strata ciepła	Temperatura Strata ciepła
------------------------------	--------------------------	------------------------------

	Pion centralnego ogrzewania
--	-----------------------------

— nastawa zaworu termostatycznego	typ grzejnika/wysokość [mm]
VKU Z2-600	4,00
[2000 mm]	

	Grzejnik płytowy z podjęciem dolnym, zaworem termostatycznym
	- VKU lub o równoważnych parametrach, z głowicą zamontowaną na gąsienicy zasłającej

	pracownia projektowa FORMA_T Katarzyna i Marcin Piotrowscy ul. Długa 22/25 61-709 Poznań biuro: 01502524825 marcin@formatechprojekt.pl
--	--

OBIEKT	Budowa krytej strzelnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie
--------	--

ADRES:	64-100 Leszno; ul. 17-go Stycznia 8 dz. nr ewid. 60/1; 61/1; 63/2; 69/6; 69/7; 69/8; 69/9.
--------	--

INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA
PROJEKTOWAŁ	POLICJI W POZNANIU mgr inż. Agnieszka Kurowska upr. nr WKP/0272/POOS/04
OPRACOWAŁ	inż. Mateusz Welenc
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Zbigniew Zadrożny upr. nr WKP/0298/PWOS/07
BRANZA	SANITARNA

TYTUŁ	Rzut dachu- rzut instalacji CT
-------	--------------------------------

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100	PW	
DATA	ARKUSZ	
11.2017	297x610	ISO6