

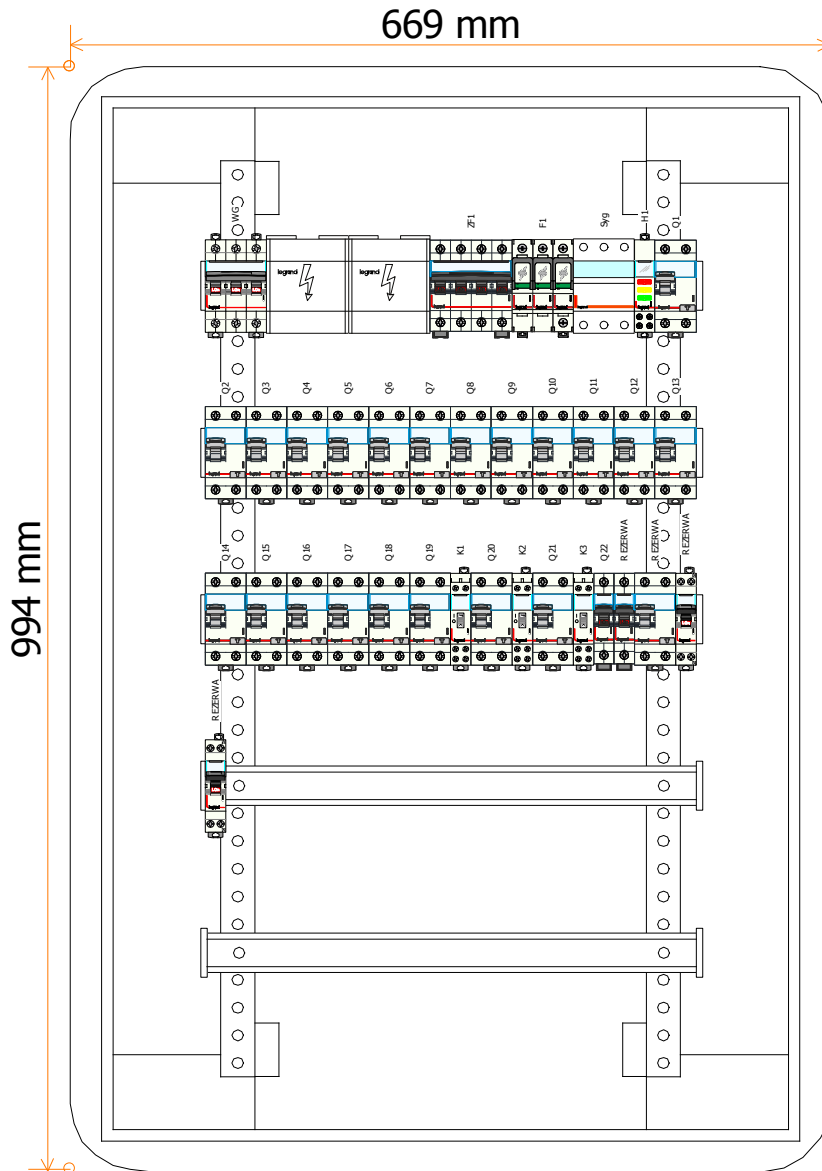



Oznaczenie urządzenia	Q21	K3	Q22	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	
Oznaczenie zacisku								
Opis	Zasilanie oświetlenia klatka schodowa obwód 21	Sterowanie oświetleniem klatki schodowej przez przekaźnik bistabilny obwód 21	Zasilanie oświetlenia ewakuacyjnego obwód 22	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA	
Przekrój przewodu	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2	3 x 1,5 mm2					
Typ kabla	YDYżo	YDYżo	YDYżo					

	RP3	Rozdzielnica RP3	Nr. projektu:		C		F	
			Nr. rysunku:		B		E	
			Data:		A		D	
			Autor:		Nr. akusza:		4 / 6	



	RP3 Rozdzielnica RP3	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
		Data:		A		D	
		Autor:		Nr. akusza:		5 / 6	

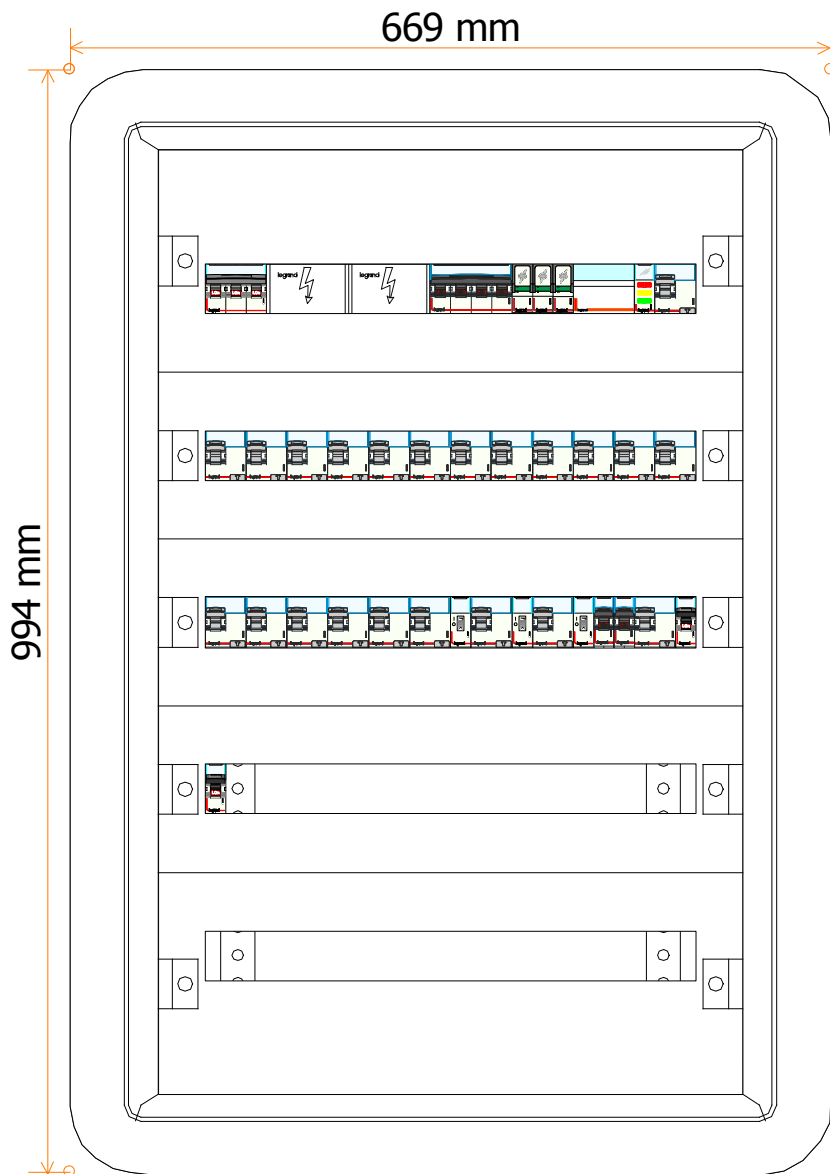

	RP3 Rozdzielnica RP3	Nr. projektu:			C		F	
		Nr. rysunku:	E10		B		E	
		Data:		Autor:	A		D	
							Nr. akusza:	6 / 6